

Extratos da Planta de Ordenamento (Setembro, 2014)
Extratos da Planta de Condicionantes – REN (Setembro, 2014)

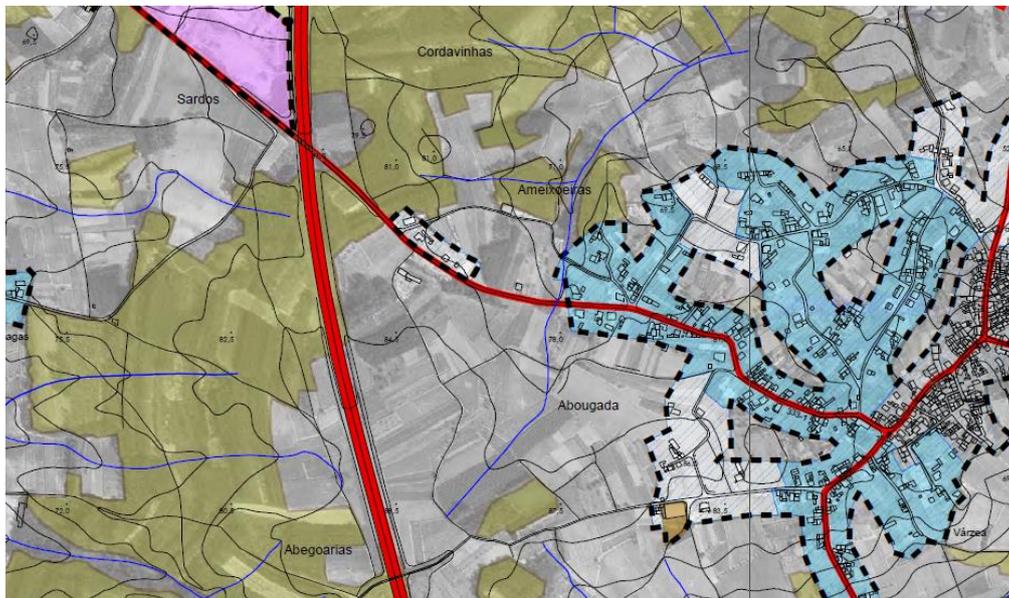


Figura 1 – Extrato da Planta de Ordenamento (Folha 1 – setembro)



<p>Cartografia topográfica de imagem</p> <p>Entidade proprietária: DGT; Entidade produtora: DGT; Data de Edição: Série Cartográfica: Série Ortofotocartográfica Oficial à escala 1:10 000, da cobertura aérea digital do continente de 2010; Data e número da homologação: Não aplicável (Cartografia oficial); Sistema de Georreferência: Elipsóide Hayford Datum 73; Sistema de Projeção: Gauss-Kruger. Transformação do Sistema de georreferência efetuado pela DGT; Exatidão Posicional Planimétrica: 1,50 m.</p>		<p>Cartografia topográfica de traço</p> <p>Entidade proprietária: AMBV e DGT Entidade produtora: Estereofoto Data de Edição: Série Cartográfica: Série Cartográfica Oficial à escala 1:10 000 Data e número da homologação: Não aplicável (Cartografia oficial) Sistema de Georreferência: Elipsóide Hayford Datum 73 Sistema de Projeção: Gauss-Kruger Exatidão Posicional Planimétrica: 1,70 m Exatidão Posicional Altimétrica - curvas de nível: 2,00 m; pontos cotados: 1,00 m Exatidão Temática: melhor ou igual a 90% Precisão Posicional Nominal da Saída Gráfica Analógica: 2 m</p>	
<p>CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA divisão de PLANEAMENTO E URBANISMO</p>			
<p>Projecto</p> <p>1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Anadia</p>		<p>1.1-1-a</p>	
<p>Título</p> <p>Planta de Ordenamento Ordenamento</p>			
<p>Escala</p> <p>1:10 000</p>	<p>Escala Gráfica</p> 		
<p>Data</p> <p>setembro, 2014</p>			

Figura 2 – Extrato da Legenda da Planta de Ordenamento (Folha 1 – setembro)

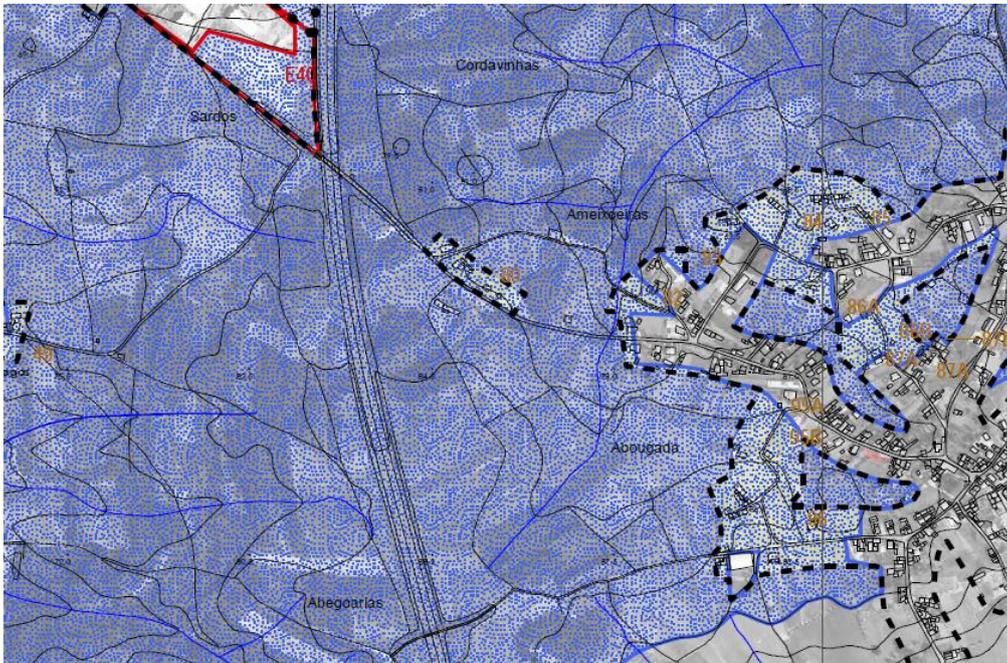


Figura 3 – Extrato da Planta de Condicionantes – REN (Folha 1 – setembro)

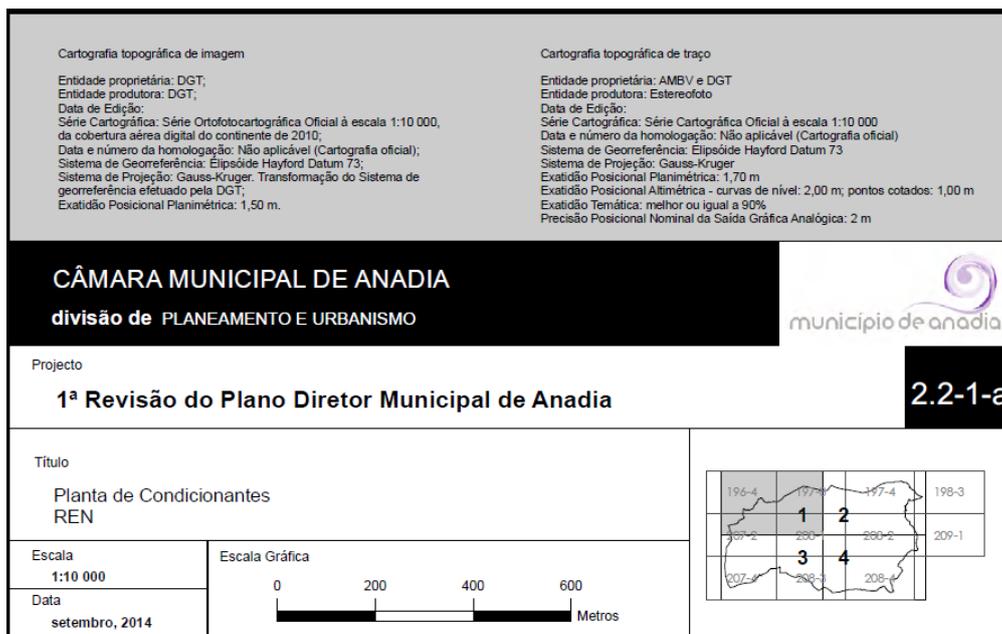


Figura 4 – Extrato da Legenda da Planta de Condicionantes (Folha 1 – setembro)

Áreas com parecer favorável à exclusão da R.E.N. conforme parecer da C.N.R.E.N. de 1 de Junho, de 2006

Áreas com parecer favorável à exclusão da R.E.N. conforme parecer da C.N.R.E.N. de 24 de Julho, de 2014

Área para satisfação de carências existentes

Área efetivamente comprometida

Figura 5 – Extrato da Legenda da Planta de Condicionantes (Folha 1 – setembro)